

Abwasserverband Ager-West

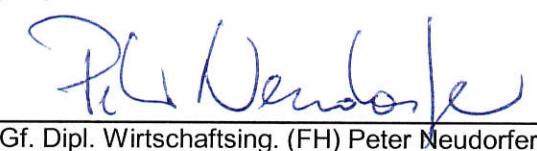
Kläranlage

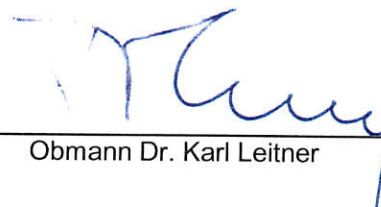
Ablaufwerte 2016

AWV AGER-WEST	Ablaufwerte gemäß Wasserrechtsbescheid WA-2009-100593/275-Wab/Gin							
	BSB ₅		CSB		NH ₄ -N		gesN	gesP
	max 15 mg/l	mind 95%	max 75 mg/l	mind 85%	bei 8°C > T < 12°C max 5 mg/l	bei T > 12°C max 3 mg/l	mind. 70 % bei T > 12°C im Jahresmitte	max 1,0 mg/l im Jahresmittel
Jahreswerte	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l
Minimum	3,0	94,2	12,0	89,6	0,4	0,5	54,1	0,2
Maximum	14,0	99,4	38,0	97,8	4,2	3,2	84,2	2,0
Mittelwert	5,9	97,9	24,9	94,7	1,5	1,3	73,1	0,8
Anzahl der Werte	322	322	251	251	121	201	67	227

Hinsichtlich der Einhaltung der Emissionsbegrenzungen gilt § 4 der 1. AEV für kommunales Abwasser vom 7.5.1996


Bl. Josef Riedl


Gf. Dipl. Wirtschaftsing. (FH) Peter Neudorfer


Obmann Dr. Karl Leitner