

# Abwasserverband Ager-West

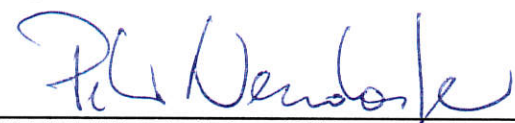
## Kläranlage

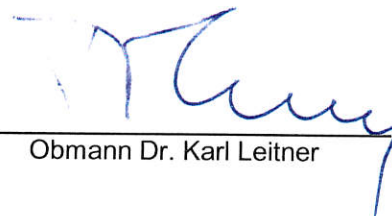
### Ablaufwerte 2016

AWV AGER-WEST	Ablaufwerte gemäß Wasserrechtsbescheid WA-2009-100593/275-Wab/Gin							
	BSB <sub>5</sub>		CSB		NH <sub>4</sub> -N		gesN	gesP
	max 15 mg/l	mind 95%	max 75 mg/l	mind 85%	bei 8°C > T < 12°C max 5 mg/l	bei T > 12°C max 3 mg/l	mind. 70 % bei T > 12°C im Jahresmitte	max 1,0 mg/l im Jahresmittel
Jahreswerte	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l
Minimum	3,0	94,2	12,0	89,6	0,4	0,5	54,1	0,2
Maximum	14,0	99,4	38,0	97,8	4,2	3,2	84,2	2,0
<b>Mittelwert</b>	<b>5,9</b>	<b>97,9</b>	<b>24,9</b>	<b>94,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>73,1</b>	<b>0,8</b>
Anzahl der Werte	322	322	251	251	121	201	67	227

Hinsichtlich der Einhaltung der Emissionsbegrenzungen gilt § 4 der 1. AEV für kommunales Abwasser vom 7.5.1996

  
Bl. Josef Riedl

  
Gf. Dipl. Wirtschaftsing. (FH) Peter Neudorfer

  
Obmann Dr. Karl Leitner